



Stručný návod na připojení oběhového čerpadla k UPS

Oběhové čerpadlo, které chcete chránit před výpadkem elektrické energie, zapojte do zásuvek na zadní straně UPS (obr.2). Čerpadlo musí být zapojeno přívodním kabelem s vidlicí (obr.1). Pak UPS zapojené do elektrické sítě zapněte pomocí vypínače na přední straně. Oběhové čerpadlo bude od toho okamžiku chráněno před výpadkem elektřiny.

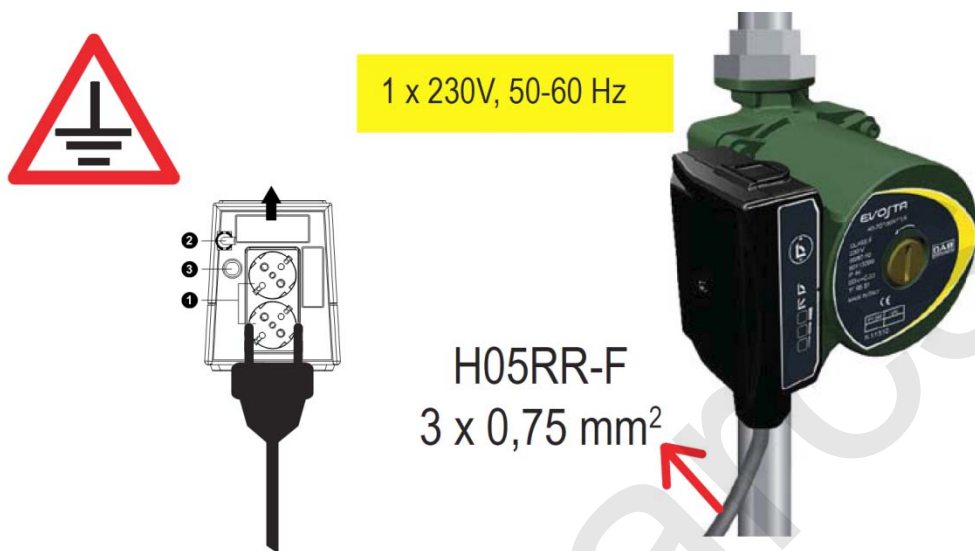

(Obr.1)

- ❶ Výstupní zásuvky
- ❷ Vstup přívodního kabelu
- ❸ Resetovací tlačítko

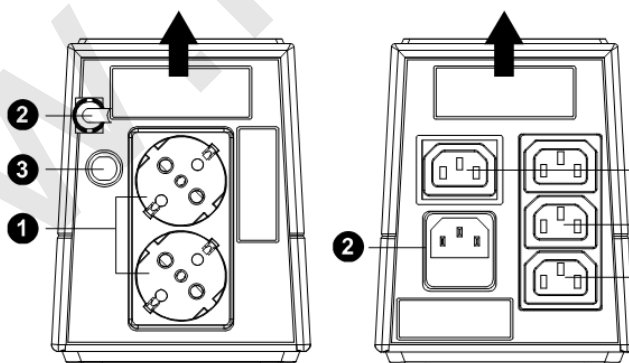

Schuko typ I

(Obr.2)

UPOZORNĚNÍ: Správná údržba baterie má přímý vliv na její životnost. Odpojte 1x za 3 měsíce baterii z napájení a nechte oběhové čerpadlo v provozu (v režimu zálohy) alespoň 15-30 minut.

- **Poznámka:** Podrobnější návody jsou obsaženy v jednotlivých balení u čerpadel EVOSTA nebo EVOTRON a u záložního zdroje FSP